



No. Gn202502538-01



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检验检测报告

委 托 单 位： 河南天恩尚品新材料科技有限公司

名 称 / 型 号： 防火门芯材料/标称厚度48mm

检验检测类别： 型式检验



应急管理部天津消防研究所

应急管理部天津消防研究所
检验检测报告

No. Gn202502538-01

共 3 页 第 1 页

样品名称	防火门芯材料	型号规格	标称厚度48mm
委托单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司	生产单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司
送检单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司	样品编号	202502538-01
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	2m ²	到样日期	2025-12-16
检验检测类别	型式检验	样品等级	GB8624A(A1) 和安全级(AQ ₁)
检验检测日期	2025-12-19 至 2026-01-04		
检验检测依据	GB 12955-2024 (附录A)		
判定依据	GB 12955-2024 (附录A)		
项 目	防火门芯材料性能		
结 论	依据GB 12955-2024《防火门》(附录A)进行检验检测,判定为合格。 (以下空白)  签发日期: 2026年 月 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点: ☒一基地 ☐二基地		

批准: 张

审核: 杨

编制: 王



应急管理部天津消防研究所
检验检测报告

No. Gn202502538-01

共 3 页 第 2 页

委托单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司		
通讯地址	河南省驻马店市西平县柏城西平县先进制造业开发区金凤大道68号		
联系电话	15372901906	传真	空白

样品照片

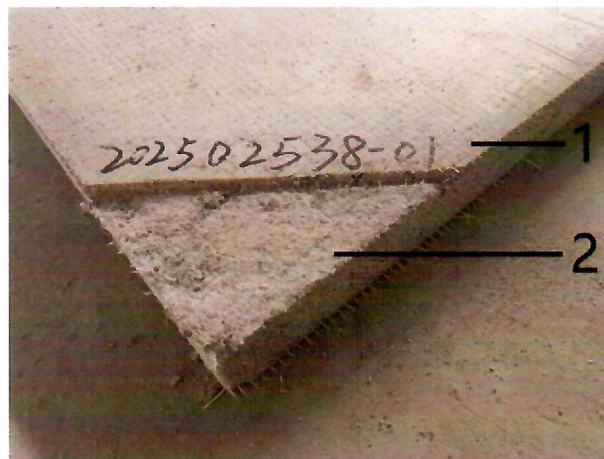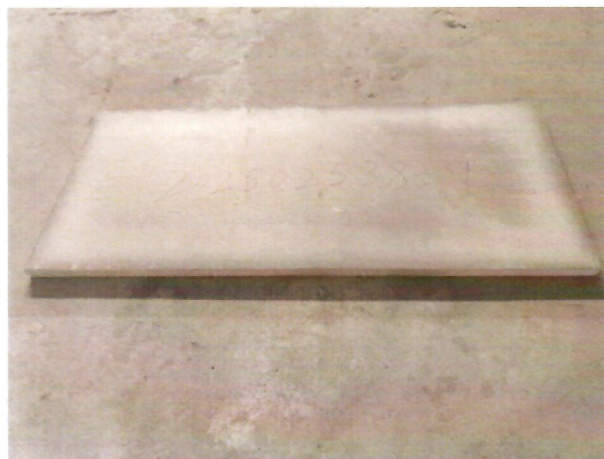

1. 试样信息描述（由委托单位提供）
送检产品的主要成分由水泥、纤维、砂浆等组成。
2. 试样厚度：48mm。（以下空白）

天津消防研究所
专用章
2025.02.28

应急管理部天津消防研究所
检验检测结果汇总表

生产单位：河南天恩尚品新材料科技有限公司
样品型号：标称厚度48mm

No. Gn202502538-01
共 3 页 第 3 页

序号	项目	要求	条款和检验检测结果	单项判定	备注
1	密度/（kg/m³）	与生产企业公称值的偏差应在（0%~+8%）范围内 （GB 12955—2024 附录 A.1）	密度：322 偏差： 8% （GB/T 5486-2008 8）	合格	公称值：299
2	抗返卤性	无水珠、无返潮 （GB 12955—2024 附录 A.1）	无水珠、无返潮 （GB 12955—2024 附录 A.2.2）	合格	/
3	氯离子溶出量/%	≤3.0 （GB 12955—2024 附录 A.1）	0.0 （GB 12955—2024 附录 A.2.3）	合格	/
4	含溴阻燃剂含量 （适用时）	燃烧性能为B级的门芯材料中，六溴环十二烷含量未检出，多溴联苯和多溴二苯醚含量未检出 （GB 12955—2024 附录 A.1）	/	/	/
5	燃烧性能分级	不低于GB 8624-2012中表2规定的A2级 （GB 12955—2024 附录 A.1）	A1 级 （GB/T 5464-2010） （GB/T 14402-2007）	合格	/
6	产烟毒性危险分级	不低于GB/T 20285安全AQ ₂ 级 （GB 12955—2024 附录 A.1）	AQ ₁ 级 （GB/T 20285-2006）	合格	/
		本页以下空白			
备注	防火门耐火完整性不低于 90min				

